

**ПАСПОРТ**

Узел регулирования для системы водоснабжения, Тип WDU, Модификация WDU.3R V1 DN32-5R-32-7BIZ32-BV15

**Код материала: 160W1021R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 29.08.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Узел регулирования типа WDU с товарным знаком «Ридан» тип WDU (далее — Узел регулирования тип WDU)

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 143581, Московская обл., м.о. Истра, дер. Лешково, д. 217.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

- 143581, Московская обл., м.о. Истра, дер. Лешково, д. 217;
- 606016, Россия, Нижегородская обл, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, пер. Учебный, д. 1А.

### 1.3. Продавец


ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

### 1.4. Дата изготовления

Указана на этикетке узла в формате нн/гг, где нн — неделя производства, гг — год производства.

## 2. Назначение изделия

WDU.3R Тип 1 (WDU.3R V1)

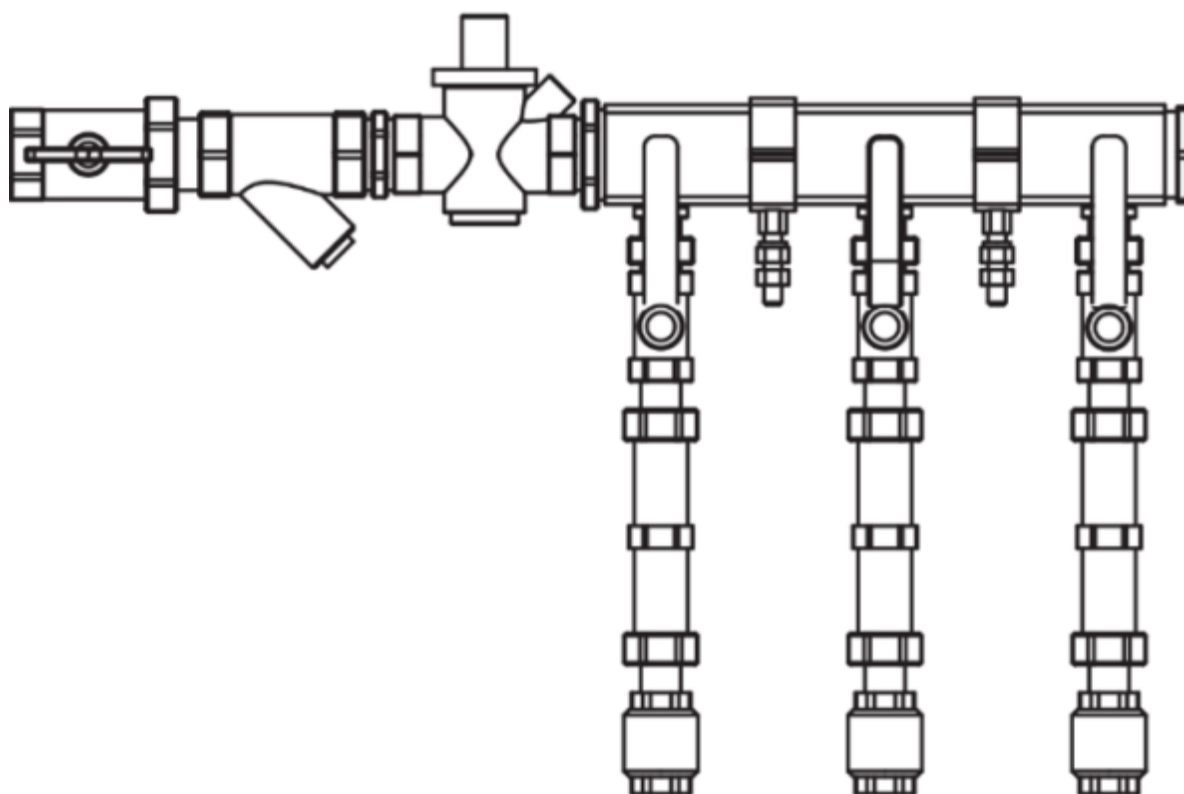

Узел регулирования WDU.3R (далее WDU) предназначен для присоединения к горизонтальным системам горячего и холодного водоснабжения зданий. При применении выполняются присоединительная, измерительная, регулирующая и распределительная функции.

## 3. Технические характеристики

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 80 |
|--------------------------------------------|----|

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Номинальное давление (PN), бар                      | 10                                     |
| Пробное давление, бар                               | $\geq 1,5PN$                           |
| Давление на выходе после редукционного клапана, бар | 1,0...5,5<br>заводская настройка – 3,0 |
| Подключение к стояку                                | Правое                                 |
| Ду /размер присоединения к стояку, мм               | Rp 1 1/4"                              |
| Ду /размер выходов из коллектора, мм                | Rp 1/2"                                |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Узел WDU
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие узлов регулирования типа WDU подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеется декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.29582/24, срок действия с 22.07.2024 по 21.07.2029 и экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие WDU техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы WDU при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.